


ELMAGYARAZAT

TÖRZSVÁZSOLAJTÓ VÉDELMEZÉS TERVEZÉSE

	Védelmi övezet határa		110 kV-es áramviselő vezeték
	35 kV-es áramviselő vezeték		15 kV-es áramviselő vezeték
	10 kV-es áramviselő vezeték		0,7 kV-es áramviselő vezeték
	0,4 kV-es áramviselő vezeték		0,2 kV-es áramviselő vezeték
	0,1 kV-es áramviselő vezeték		0,05 kV-es áramviselő vezeték
	0,02 kV-es áramviselő vezeték		0,01 kV-es áramviselő vezeték
	0,005 kV-es áramviselő vezeték		0,002 kV-es áramviselő vezeték
	0,001 kV-es áramviselő vezeték		0,0005 kV-es áramviselő vezeték
	0,0002 kV-es áramviselő vezeték		0,0001 kV-es áramviselő vezeték
	0,00005 kV-es áramviselő vezeték		0,00002 kV-es áramviselő vezeték
	0,00001 kV-es áramviselő vezeték		0,000005 kV-es áramviselő vezeték
	0,000002 kV-es áramviselő vezeték		0,000001 kV-es áramviselő vezeték
	0,0000005 kV-es áramviselő vezeték		0,0000002 kV-es áramviselő vezeték
	0,0000001 kV-es áramviselő vezeték		0,00000005 kV-es áramviselő vezeték

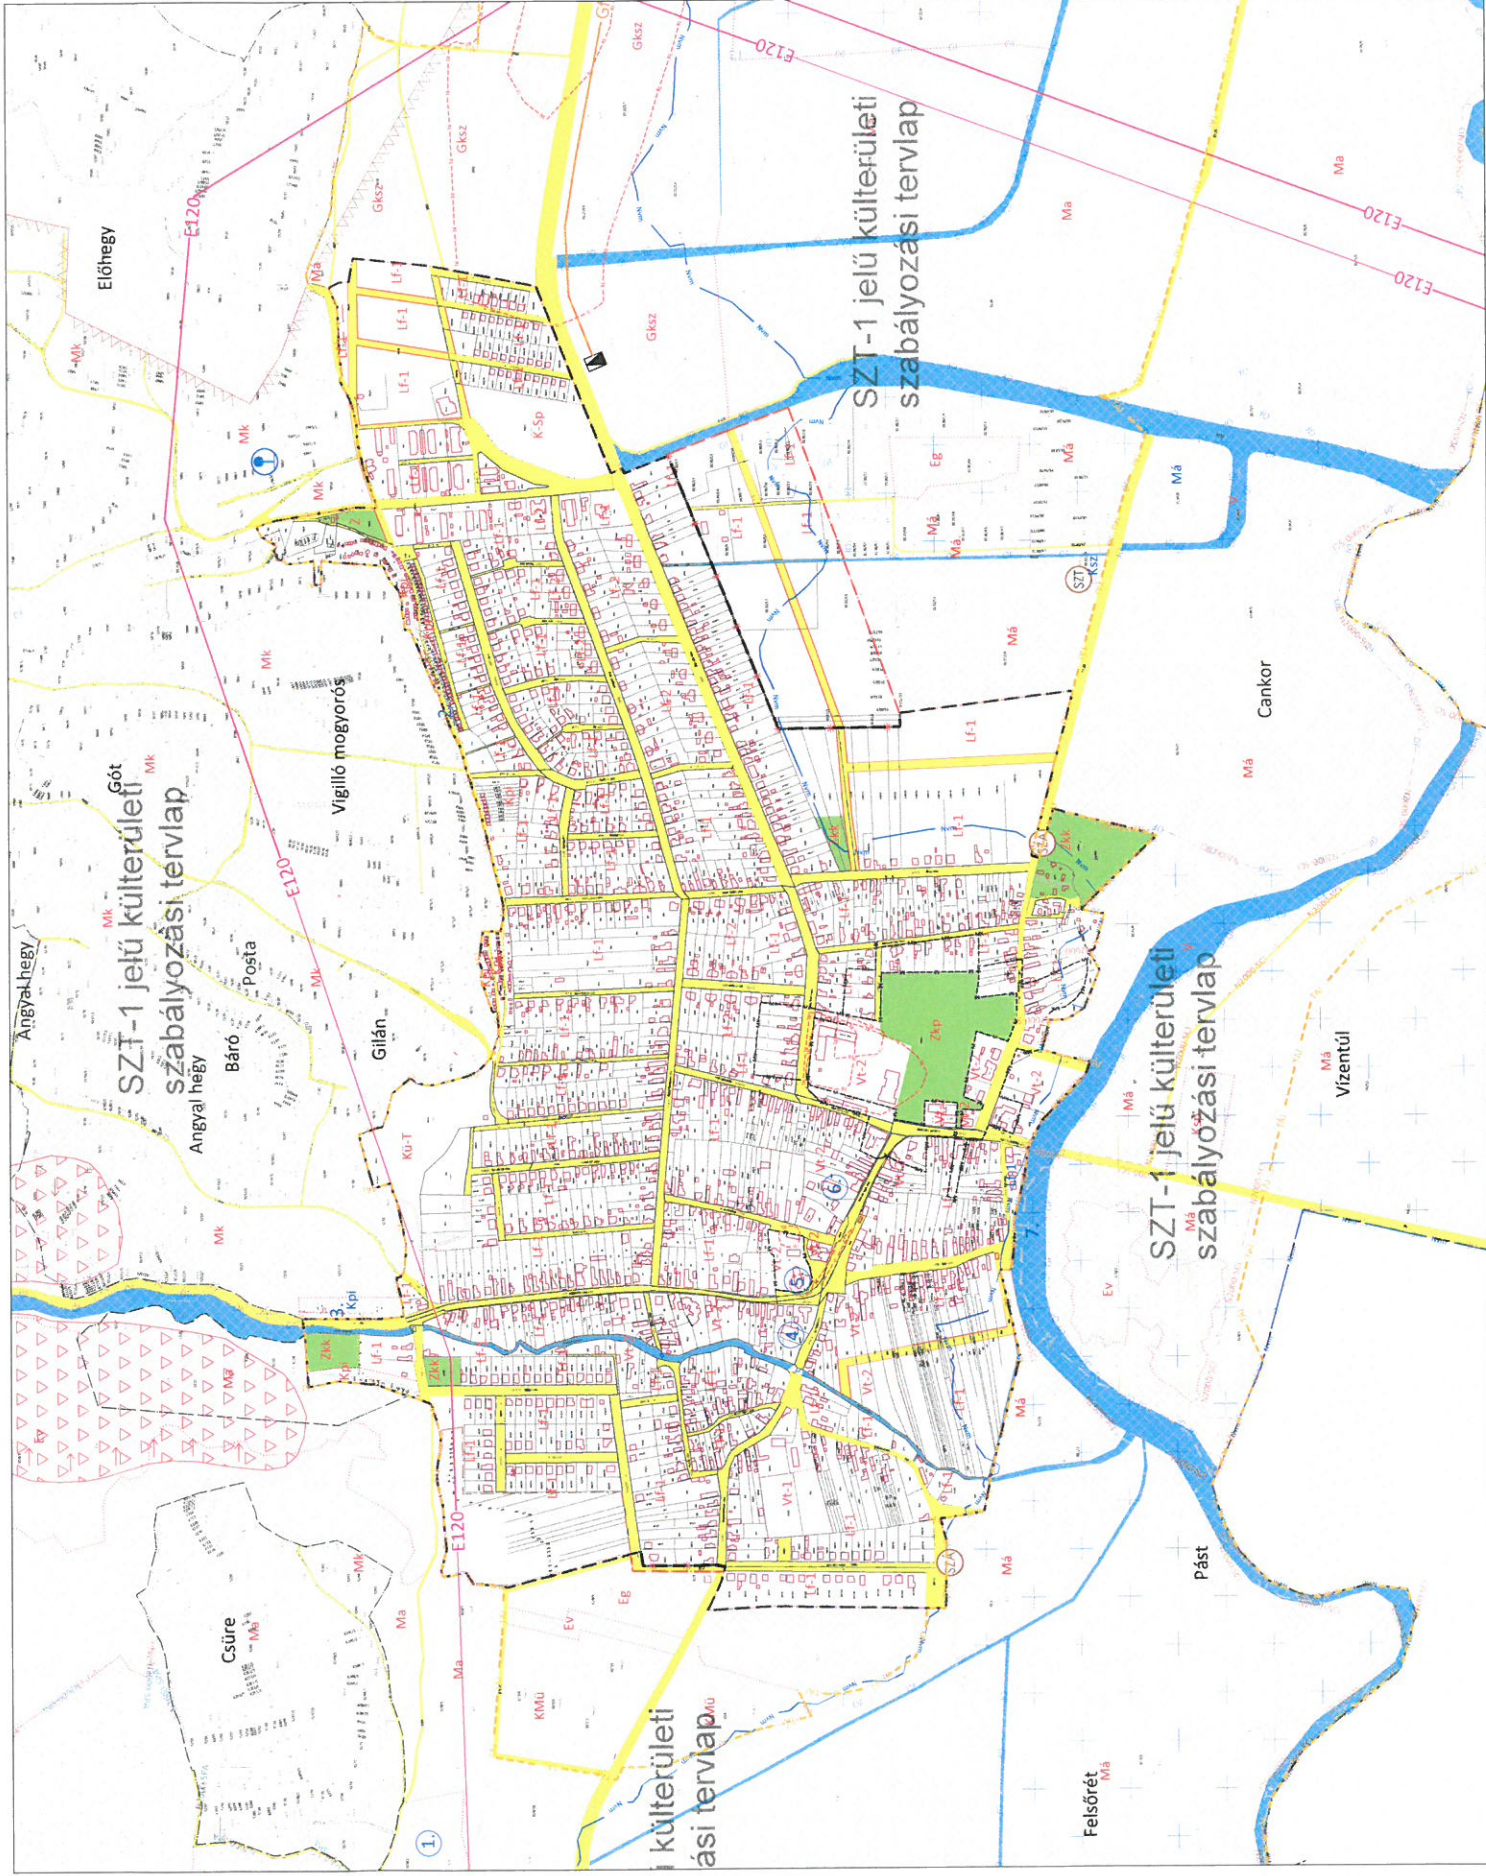

JAVASLAT KÖZZÉTÉTEL ÉS LEZÁRÁS ÉRTÉKELÉS

Előzetes véleményezés: 2025. 04. 23. - 2025. 05. 03. között

Előzetes kiállítás: 2025. 05. 03. - 2025. 05. 20. között

Közzététel: 2025. 05. 20. - 2025. 06. 03. között

Lezárt kiállítás: 2025. 06. 03. - 2025. 06. 10. között

Értékelés: 2025. 06. 10. - 2025. 06. 17. között

Előzetes kiállítás: 2025. 06. 17. - 2025. 06. 24. között

Előzetes véleményezés: 2025. 06. 24. - 2025. 07. 01. között