

2.

2.3.



- ELMAGYARÁZAT:**
- MÉGLÉVŐ:
 - Az alaprajzi elemek
 - Közigazgatási határ
 - Belsőhatár (meglévő)
 - Teljeskörű helyrajzi szám, alapszámhatár
 - Funkció
 - Utcanev
 - Szintvonal
 - Úborkutat
 - A szabályozási terv kötelező elemei
 - Szabályozási vonal
 - Egélyes átvétel, szomszéd határa
 - Szabályozási szélesség

Lakóterületek

L1	0	30	0	30
L2	0	30	0	30
L3	0	30	0	30

Vegyes területek

V1	0	80	0	80
V2	0	80	0	80
V3	0	80	0	80

Gazdasági területek

G1	0	80	0	80
G2	0	80	0	80
G3	0	80	0	80

Különleges beépítésre szánt területek területek

K1	0	80	0	80
K2	0	80	0	80
K3	0	80	0	80

Különleges beépítésre nem szánt területek területek

K4	0	80	0	80
K5	0	80	0	80
K6	0	80	0	80


- Közelítési területek**
- Fő és gyűjtőutak
 - KÖu-1 M4 gyorsforgalmi út
 - KÖu-2 Országos mellékutak
 - KÖu-3 Települési gyűjtőutak
 - Egyéb utak
 - KÖu-4 Települési kiszolgáló utak
 - KÖu-5 Külsőhatár felelő utak
 - KÖu-6 Külsőhatár mellékutak

- Művelési módok**
- M4 gyorsforgalmi út védősávossága
 - Országos mellékutak külsőhatár védősávossága
 - KÖK Központosított tömegközlekedés
 - Vasúti védősávossága
 - Vasútállomás
 - ZK - Közvetlen
 - Ev - Védési célú erdő területe
 - Eg - Gazdasági célú erdő területe
 - Ek - Központi erdő területe

- Mezőgazdasági területek**
- Má - Általános mezőgazdasági terület
 - MÁÖ - Öntözött mezőgazdasági terület
 - MAK - Korlátozott használatú természetvédelmi terület
 - mezőgazdasági terület

- Vízgazdálkodási területek**
- Eltérít, csatorna, tó
 - Árvízvédelmi mű, társis

- A szabályozási terv más jogszabályon alapuló elemei**
- Ökológiai hálójának határa
 - Régióhatár helyrajzi határa
 - Vízvédelmi emelt terület határa
 - Hely jelentőségi védett természeti érték
 - Hely jelentőségi védett értékek
 - Szénhidrogén bányászati határa
 - Meglévő külsőhatár szennyvíz áttemető védősávossága: 20m sugárú kör
 - Tervezett szennyvíz áttemető védősávossága: 20 m sugárú kör
 - Nagynyomású földgáz gásköz vezeték (100 bar) védősávossága: 15 m
 - Nagy- és közepesnyomású földgáz gásköz vezeték (4-25 bar) védősávossága: 5 m
 - Közepesnyomású földgáz gásköz vezeték (0,1-4 bar) védősávossága: 4 m
 - Gázvezető állomás
 - Vízminőség védősávossága: 10 m sugárú kör
 - Vízparti telep
 - Víztorony
 - Felcsúszó alatti védősávok külső védősávossága: határa (100 m sugárú kör)
 - Felcsúszó alatti vízvezeték hidrodinamikai védősávossága: határa (300 m sugárú kör)
 - Bármelyik erősen veszélyeztetett terület határa

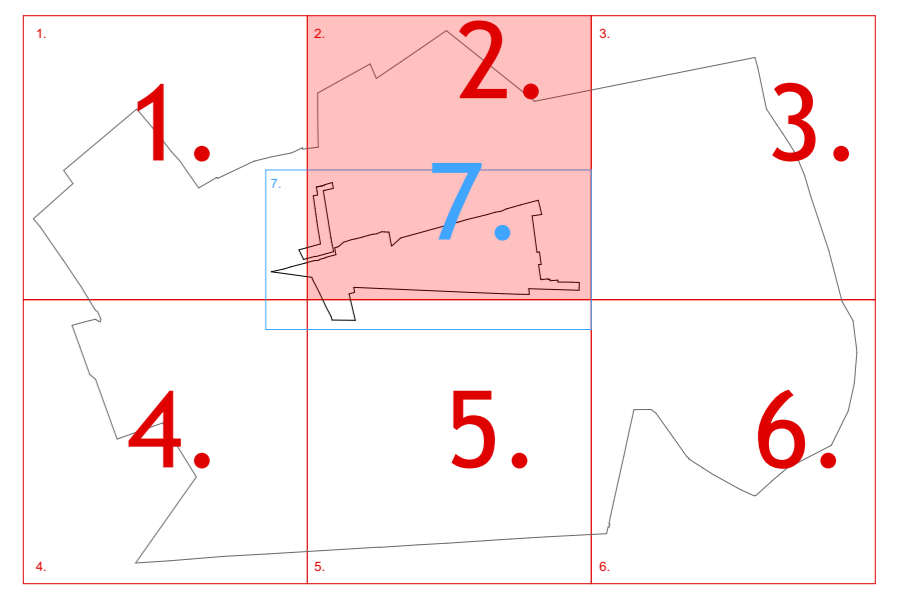

A 23/2023.(XII.21.) rendelet 1.melléklet 1/4.
ÖRMENYES KÖZSEG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÚJ TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERV

ÖRMENYES KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 5222 Örményes, Arany János utca 16.			
Szikra Zoltán TT 16-0030	Pusás Béla TH-16-0297	Horváth Ferenc TV-16-0568	Horváth Lajos TE-16-0176
Nagy József TK-04-0300	Tóthné Pocsok Katalin TK-01-5006	Elektronikus Energia Előállítás TE-16-0222	SZABÁLYOZÁSI TERV - 2. SZELVÉNY