



**HELYMAGYARÁZAT:**

MÉGLÉVŐ:  
 Az alaprajzi elemek:  
 - Közigazgatási határ  
 - Belsőhatár (meglévő)  
 - Tűzvesztő határa (helyszín szám, alapszínház)  
 - Funiculár  
 - Utcanév  
 - Szervezővonal  
 - Útközelít

**A szabályozási terv kötelező elemei**  
 - Szabályozási vonal  
 - Egélyes (vessző) szelvény határa  
 - Szabályozási szélesség

**Lakóterületek**

L1	0,3	30	40
L2	0,3	30	40
L3	0,3	30	40

**Vegyes területek**

V1	0,3	30	40
V2	0,3	30	40

**Gazdasági területek**

G1	0,3	30	40
G2	0,3	30	40

**Különleges beépítésre szánt területek területek**

K1	0,3	30	40
K2	0,3	30	40
K3	0,3	30	40
K4	0,3	30	40
K5	0,3	30	40
K6	0,3	30	40
K7	0,3	30	40
K8	0,3	30	40
K9	0,3	30	40
K10	0,3	30	40

**Különleges beépítésre nem szánt területek területek**

K11	0,3	30	40
K12	0,3	30	40

**Közelítési területek**

- Fő és gyűjtőutak
- Mű gondozási út
- Országos mellékutak
- Teljesítményi gyűjtőutak
- Egyéb utak
- Teljesítményi közlekedési utak
- Külterületi felelős utak
- Külterületi mellékutak
- Mű gondozási út védőtávolsága
- Országos mellékutak külterületi védőtávolsága
- KÖK Közlekedési tömegközlekedés
- Vasúti védőtávolsága
- Vasútállomás
- ZAK - Közlekedés
- EV - Védelmi célú erdőterület
- Eg - Gazdasági célú erdőterület
- Ek - Kiszárasztási célú erdőterület

**Mezőgazdasági területek**


- Má - Általános mezőgazdasági terület
- MáÓ - Öntözött mezőgazdasági terület
- MAK - Korlátozott használatú természetvédelmi terület

**Vízgazdálkodási területek**

- Eltérít, csatorna, töltés
- Árvízvédelmi mű, támas

**A szabályozási terv más jogszabályon alapuló elemei**

- Ökológiai hálózati határ
- Régióközi helyi határ
- Vízvédelmi érintett terület határa
- Helyi jelentőségű védett természeti érték
- Helyi jelentőségű védett érték
- Szénhidrogén bányatelek határa
- Meglévő külterületi szennyvíz átvezető védőtávolsága: 20 m sugár kör
- Tervezett szennyvíz átvezető védőtávolsága: 20 m sugár kör
- Nagynyomású földgáz gásköz bekötő vezeték (100 bar) védőtávolsága: 15 m
- Nagy- és köznyomású földgáz gásköz bekötő vezeték (4-25 bar) védőtávolsága: 5 m
- Köznyomású földgáz gásköz bekötő vezeték (0,1-4 bar) védőtávolsága: 4 m
- Gázvezető állomás
- Vízminőség védelmi támas: 10 m sugár kör
- Vízminőség védelmi támas
- Víztorony
- Felszín alatti vízbázis külső védőterület határa (10 m sugár kör)
- Felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőterület határa (30 m sugár kör)
- Bánvízzel erősen veszélyeztetett terület határa

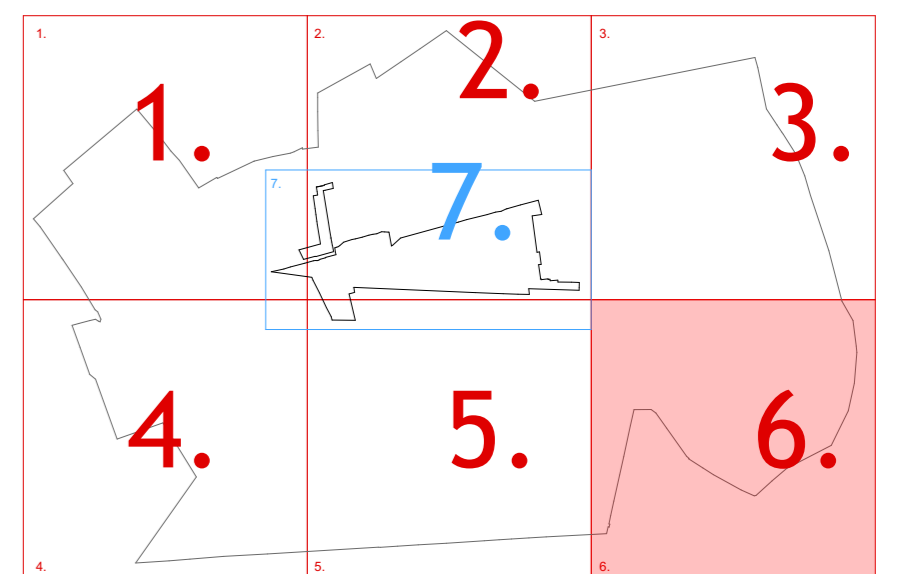

A 23/2023.(XII.21.) rendelet 1.melléklet 1/8.

<b>ÖRMEYÉNY KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÚJ TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERV</b>			
ÖRMEYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5222 Örmevény, Arany János utca 16.			
Szikra Zoltán TT 16-0030		Puskás Béla TH-16-0297	
Nagy József Tk0 04-0300		Kovács Ferenc TV-16-0568	
Juhász Attila NK-16-0462		Horváth Lajos TE-16-0176	
Tóthné Pocsok Katalin TK 01-5006		Egervári László TE-16-0222	
SZIKRA ZOLTÁN egyéni vállalkozó Székely: 5300 Barcág, Jókai körút 22. Iroda: 5300 Karcag, Széchenyi utca 4. e-mail: zoltan@szikra.hu	<b>SZABÁLYOZÁSI TERV - 6. SZELVÉNY</b> Munka szám: 2/2023 Dátum: 2023. december 1-4000	SZ-1.6	LECHNER ADATSZOLGÁLTATÁS SORSZÁMA: 1736