



1. melléklet a .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez”

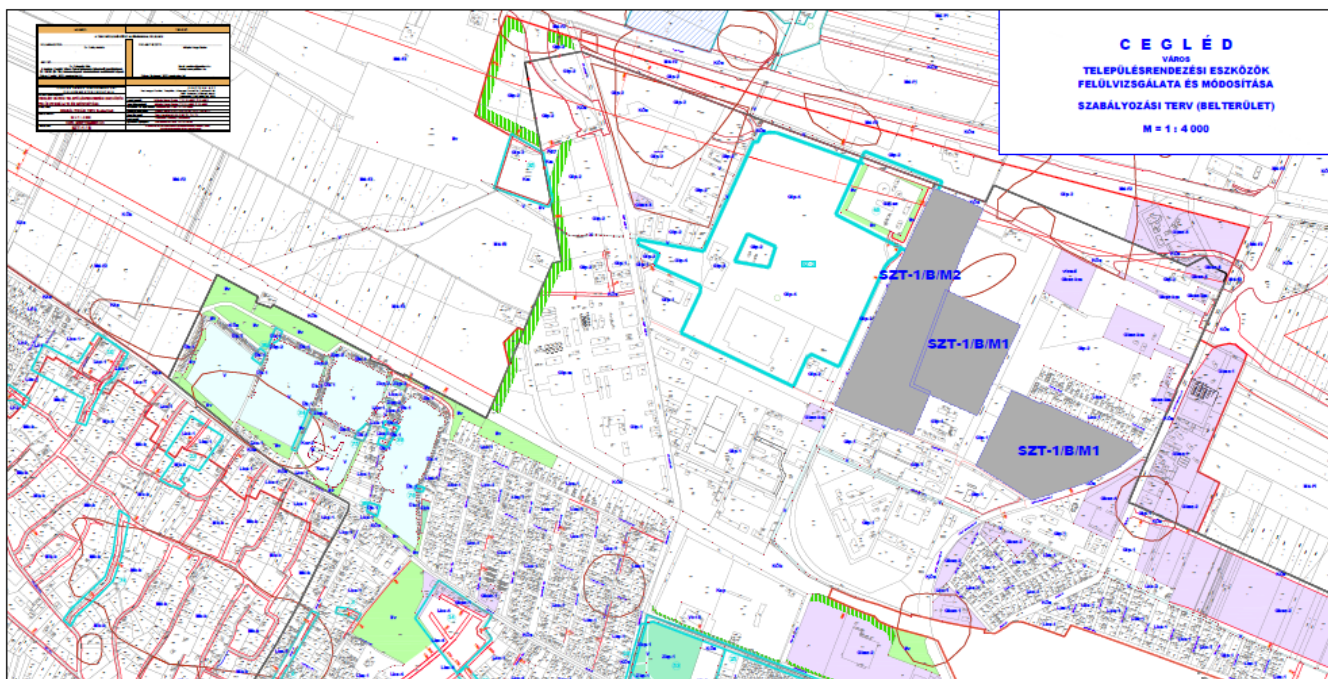


1. oldal (22/2022. (IX.29.) ö.r.-el elfogadott SZT-1/B tervlap rész módosítások jelölésével)

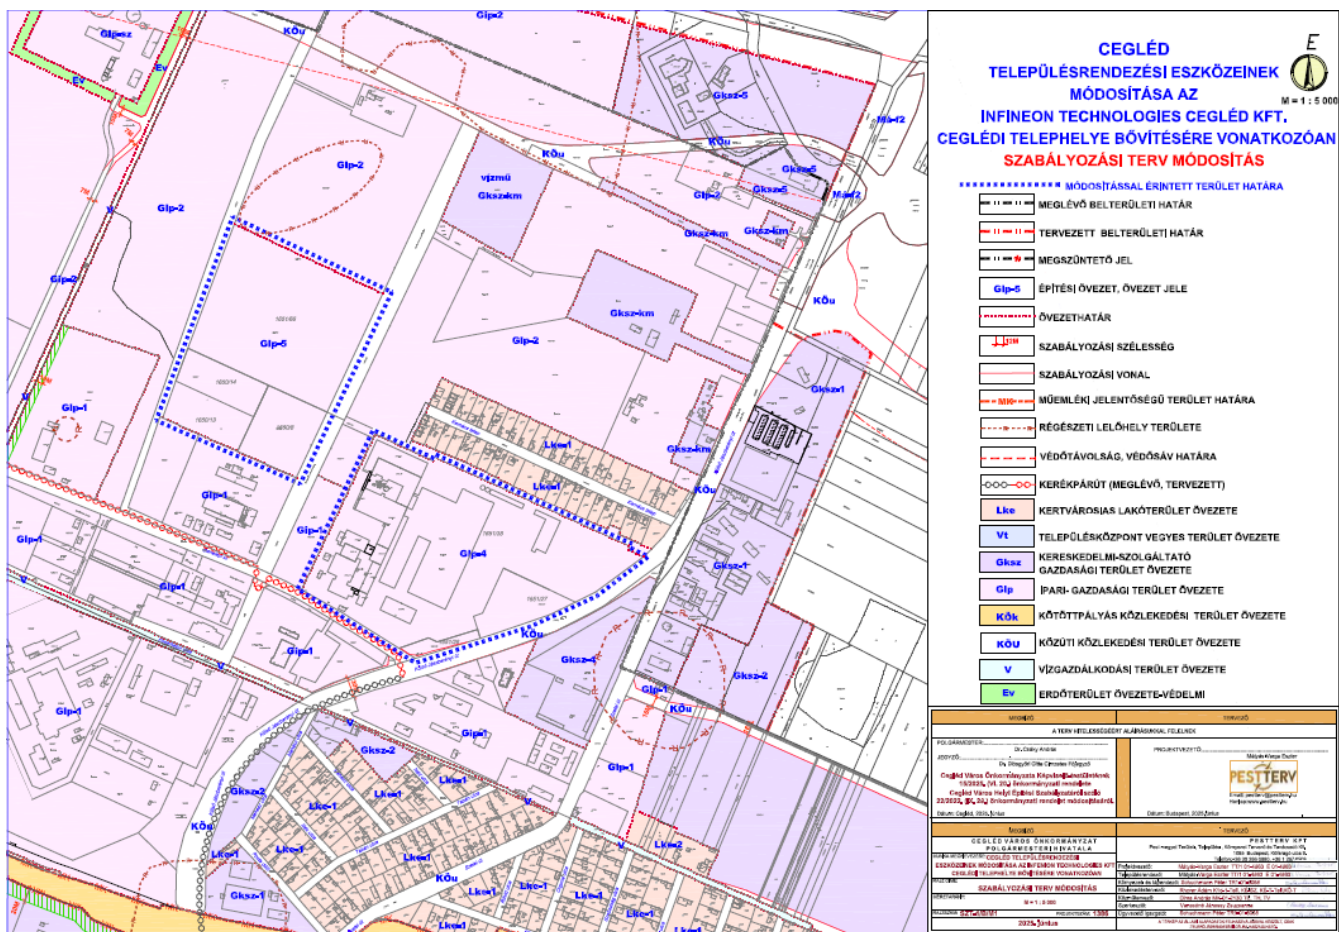

2. oldal (15/2025. (VI.20.) ör.-el elfogadott SZT-1/B/M1 jelű módosító tervlap)

Szabályozási terv módosítása	
SZT-1/B/M2	
CEGLÉD	
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ESZKÖZÖK	
MÓDOSÍTÁSA	
M = 1:4000	2025. november
Településtervezés	
Gutai Berta	
TT/1 13-1847	
<i>Gutai Berta</i>	
Dr. Losonczy Anna Kornélia	
TT 10-0285 <i>Losonczy Anna</i>	
Tájtervezés	
Fábián Sára	
TT 03-0451 <i>Fábián Sára</i>	
Közeledéstervezés	
Rubus Zoltán	
Tkö 13-16200 <i>Rubus Zoltán</i>	
Közműtervezés	
Hanczár Zsoltné	
TE-, TH-, TV-T 01-2418 <i>Hanczár Zsoltné</i>	

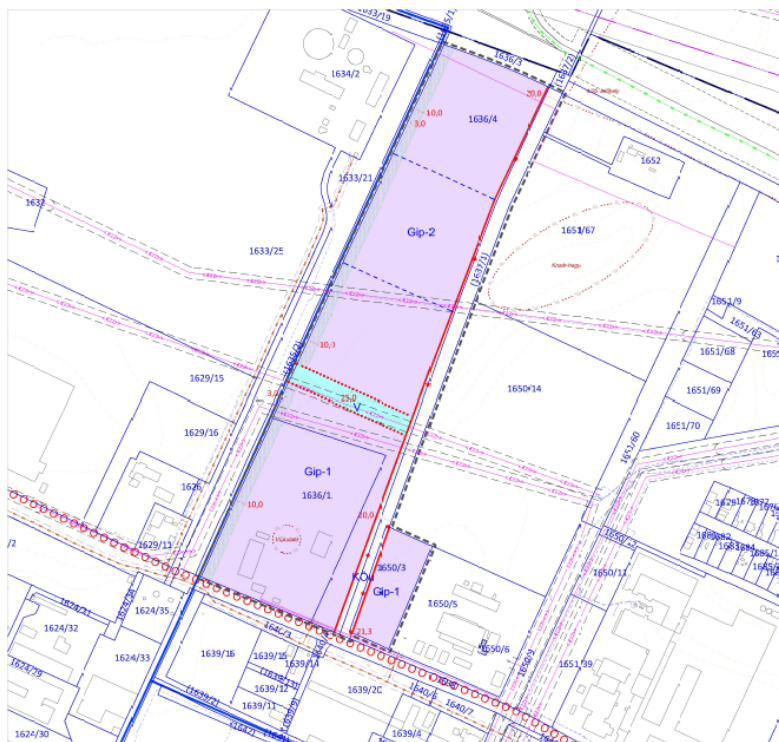

A módosítással érintett terület határa	Tervezett kerékpárút	Védősáv / határa	KÖZMŰKORLÁTOZÁSOK
Belterület-határ	Gép-... Ipari-gazdasági terület	Földrész-határ	132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia-átvezetések az oszlop tengelyétől mért átlagosan 1 20-20 m-es biztonsági övezettel
Övezethatár	KÖu... Közüti közlekedési terület	Művelési ág határa	22 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia-átvezetések az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
Szabályozási vonal	V... Vízgazdálkodási terület	Épület	10 kV-os villamosenergia földkabel 1-1m-es biztonsági övezettel
Szabályozási szélesség	V... Védőzöld	Színtvonalak	Nagynyomású földgázszállító-vezeték biztonsági övezettel és bányaüzemi hírközlési földkabel
Kötelező megszüntetőjel	Javasolt telekhatár	Régészeti lelőhely határa	Nagyközép-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel
			Kézipnyomású földgázvezeték
			22 kV-os villamosenergia földkabel
			22/0,4kV-os transzformátor

3. oldal (...../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel elfogadásra kerülő SZT-1/B/M2 jelű módosító tervlap)