



CSÁKVÁR

Külterületi szabályozási terv

3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet melléklete

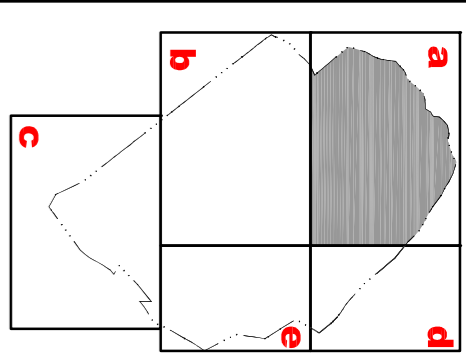

KSZT-a

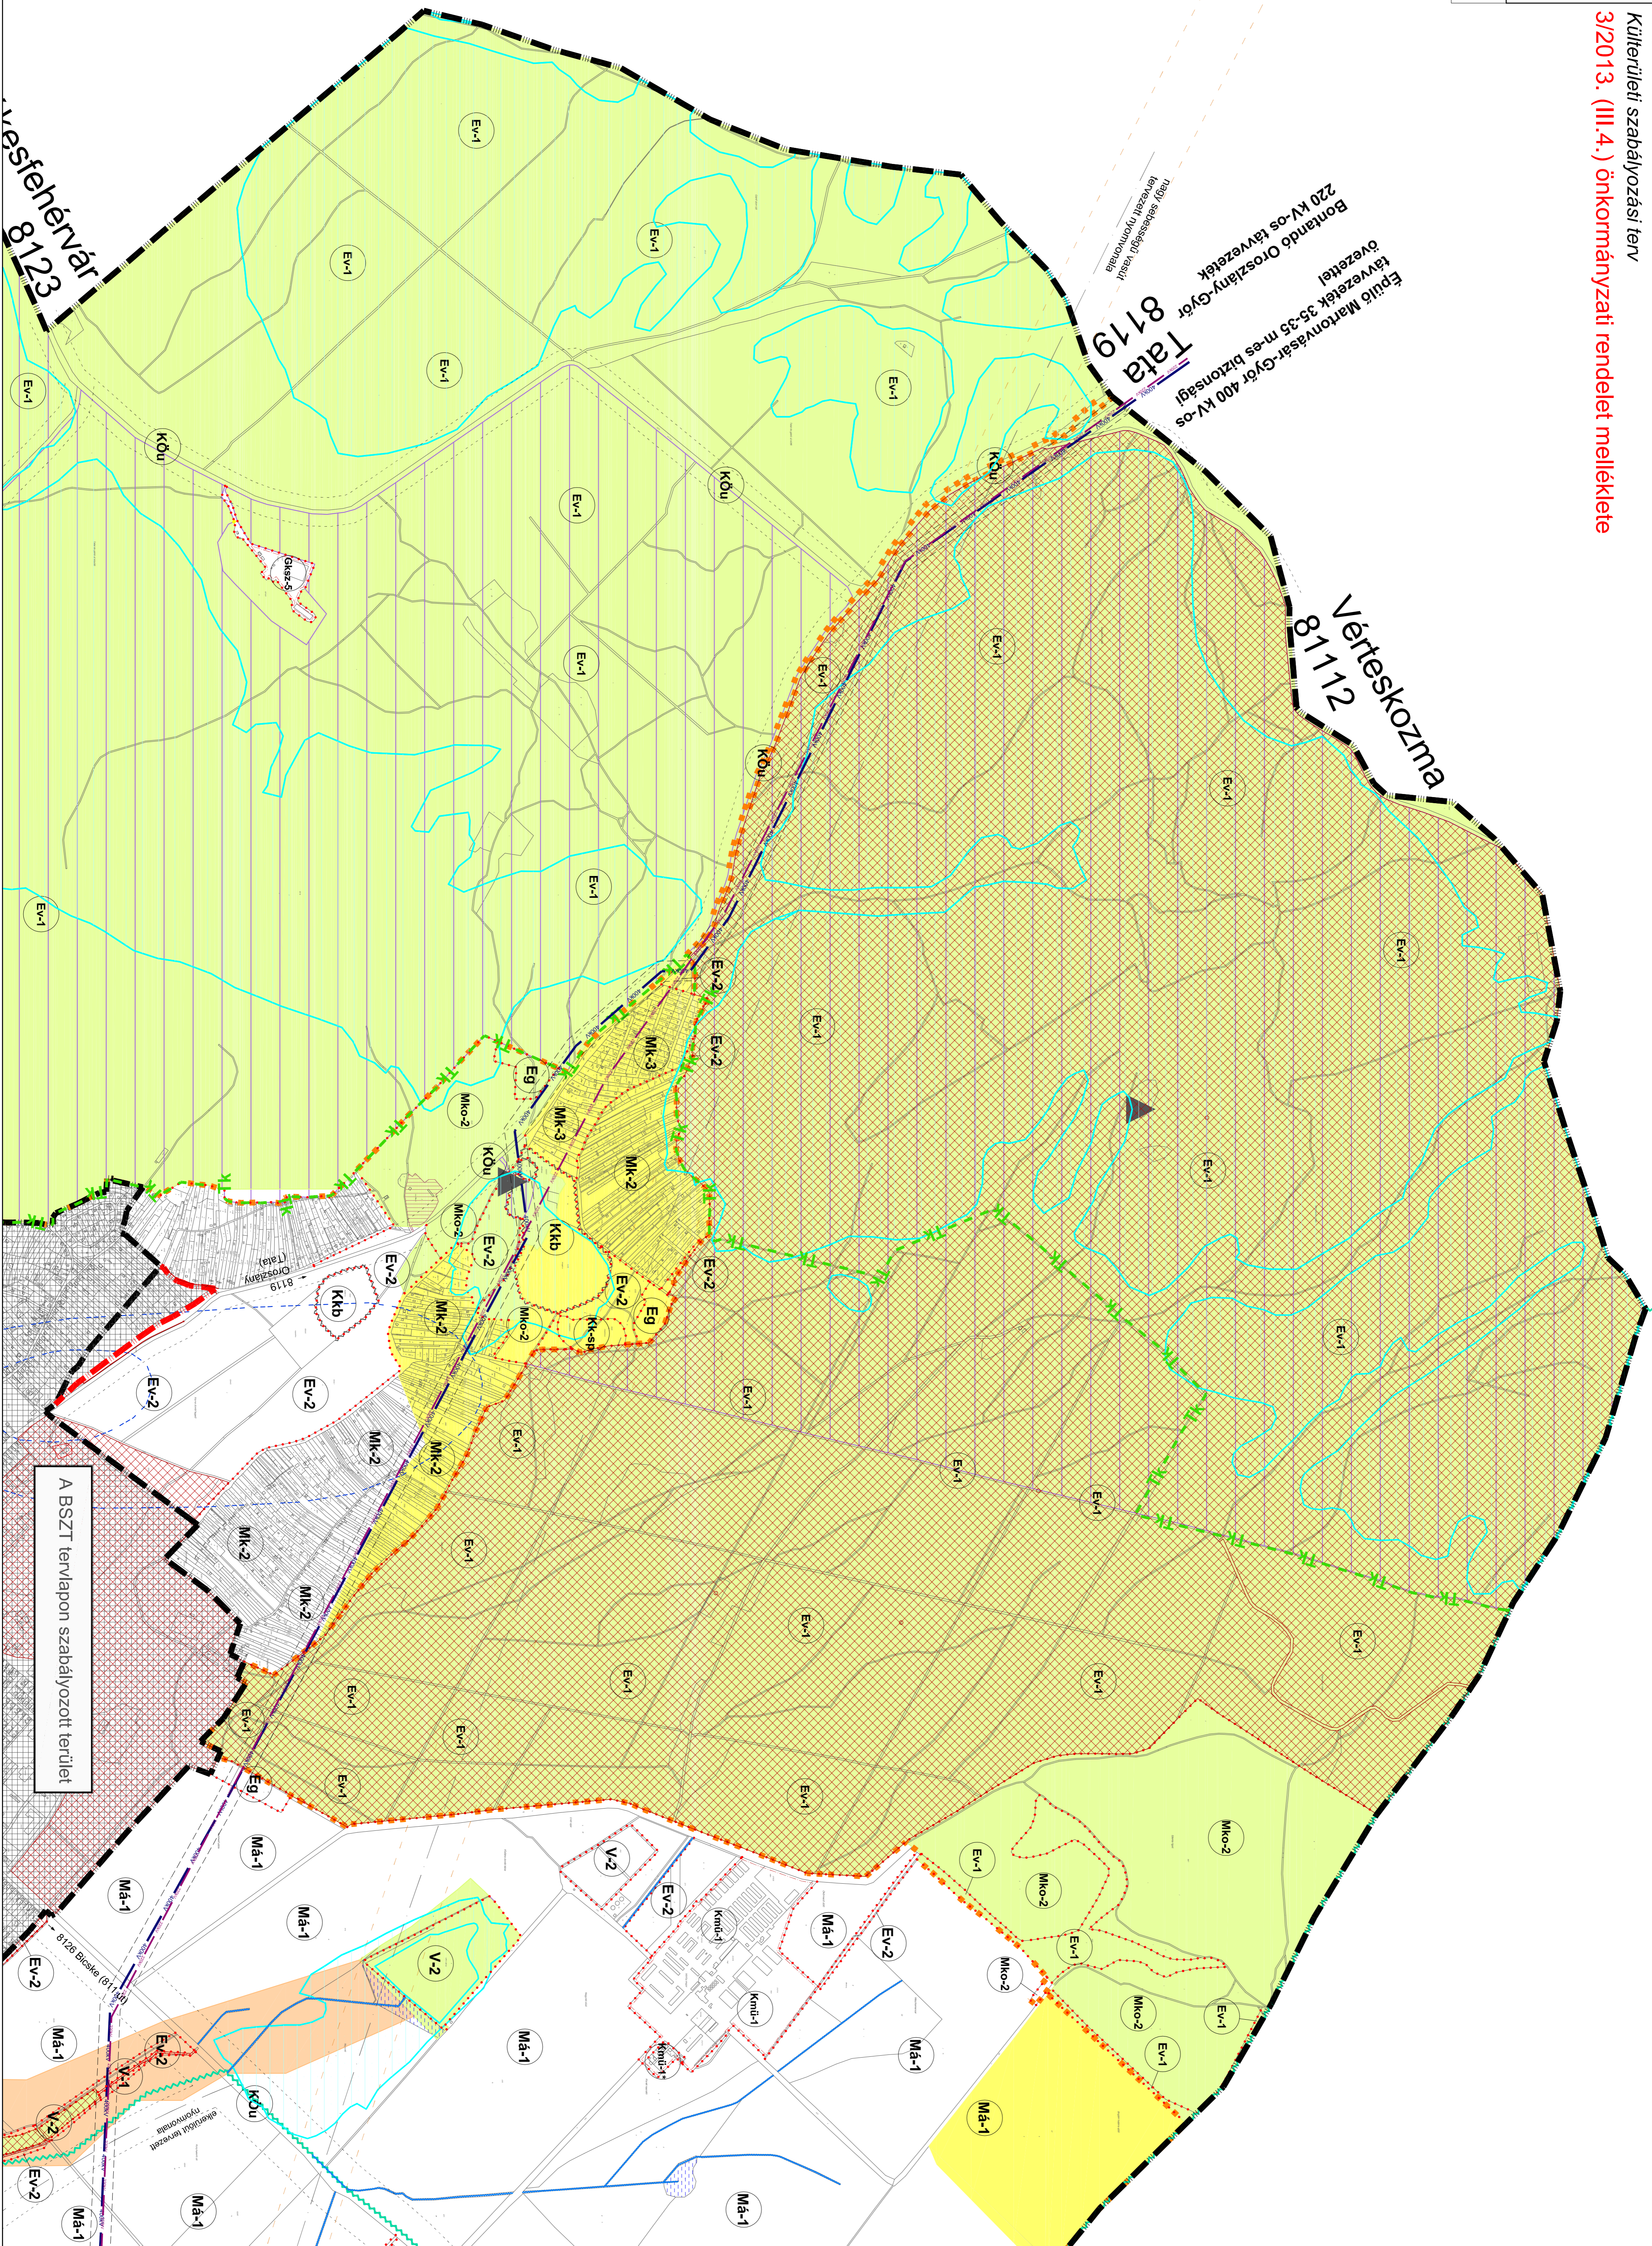

A BSZT tervlapon szabályozott terület

Keszthely 8123

Tata 8179
Epilet Martonvásár-Győr 400 KV-os
fővezetékek 35-35 m-es biztonsági
övezettel
Bontandó Oroszlány-Győr
220 KV-os fővezetékek
nagy sebességű vasút
fővezeteli nyomvonalra

Vértesszomszma
8112