



²¹ 1. melléklet a 34/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Belterületi szabályozási terv

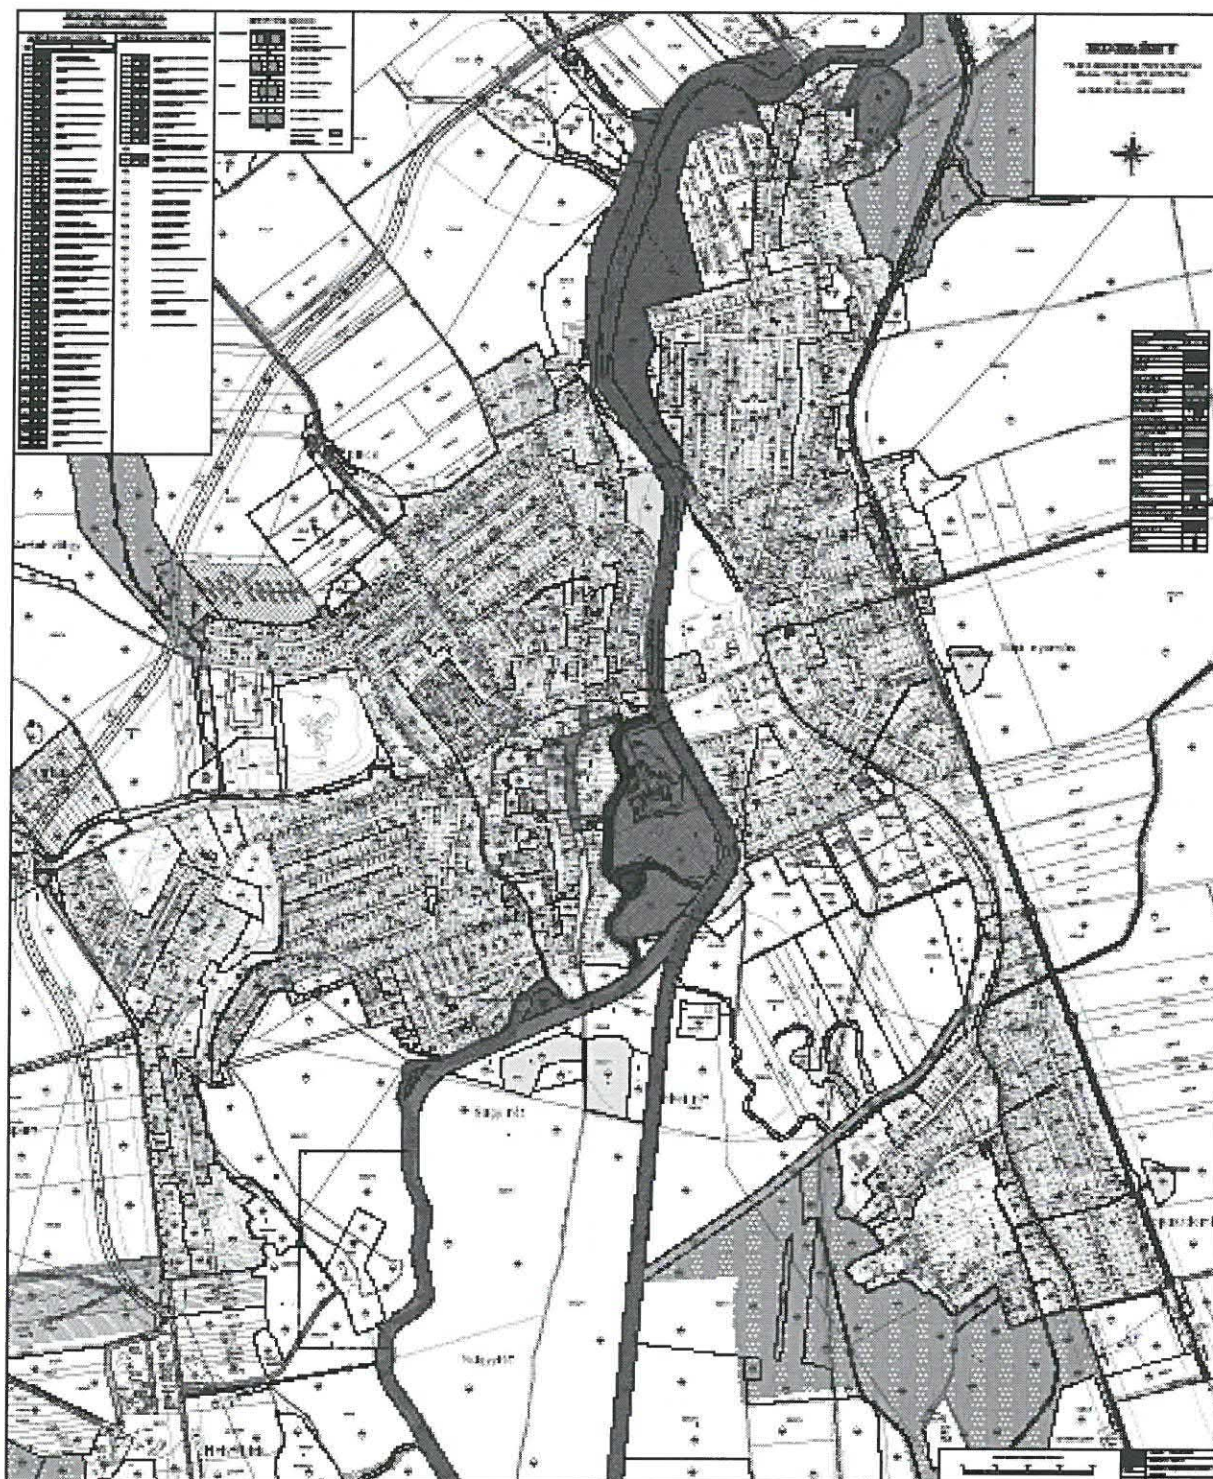

²¹ Módosított melléklet a 31/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a alapján, hatályos 2018. január 02. napjától

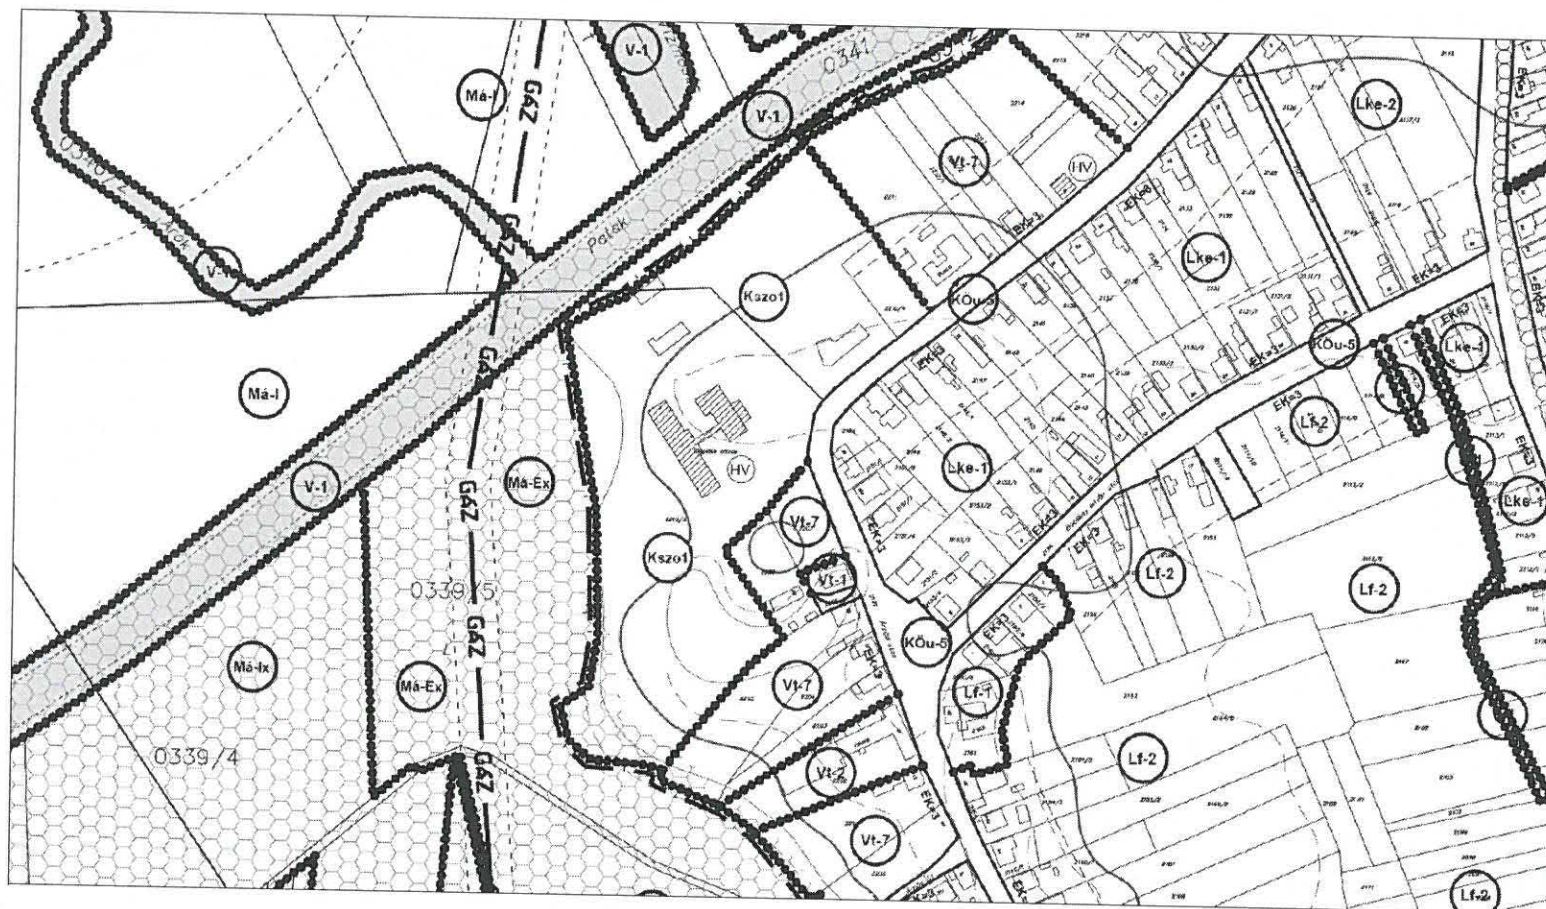

2015. július 30.

Vezető településtervező:
Klein György (TT05-0070)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK:

Építési övezet	Ismerkedési mód	Ismerkedési mód (56)
	tervezési és építési mód (m)	alkalmazási és építési mód (m)


Lk9-1	0	30
	8,5	500
Vt-7	0	60
	8,5	800

Kartvarosias lakosai ir žvejai (akalmazos, histelkes)

Telepaleszközpont vegyes terület övezete jellemzően nagytelkes, lakofunkciós

Kszo1	SZ	40
	6,5	10.000


²² A 2210/3 és a 2210/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó szabályozást módosította a 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelet TSZT_01m számú szabályozási tervlapja. Technikai okok miatt Edelény Város belterületi szabályozási tervlapjába a módosítás nem került bevezetésre. Hatályos 2015. augusztus 25. napjától.

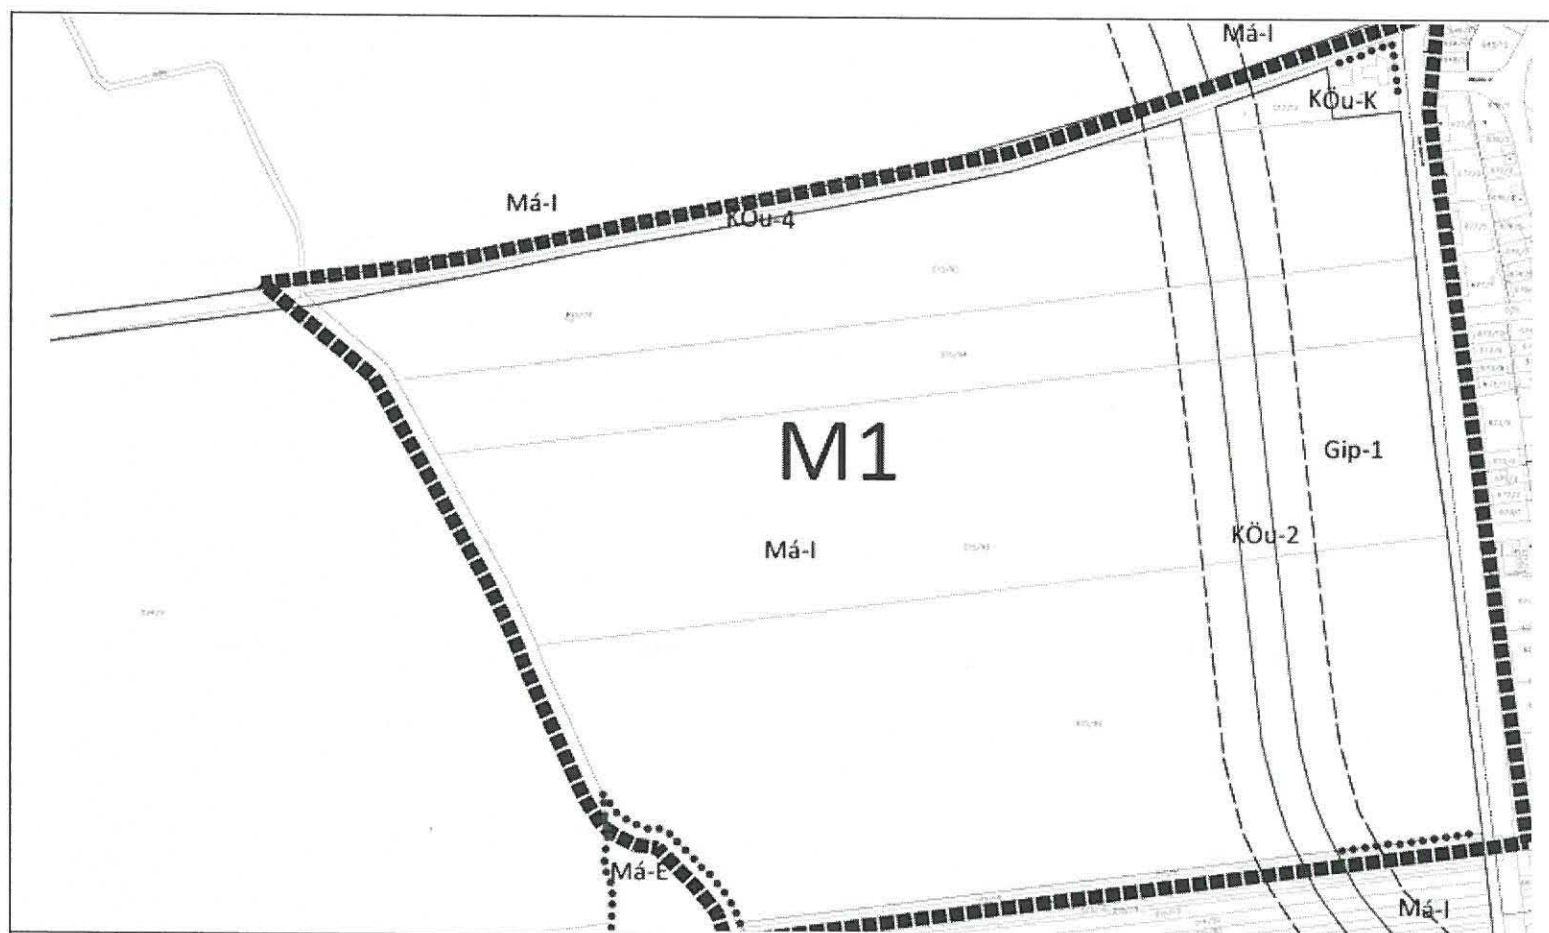

A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-1

**Készült az állami alapadatok felhasználásával
függőleges tengelyében**


Északi irány a tervlap

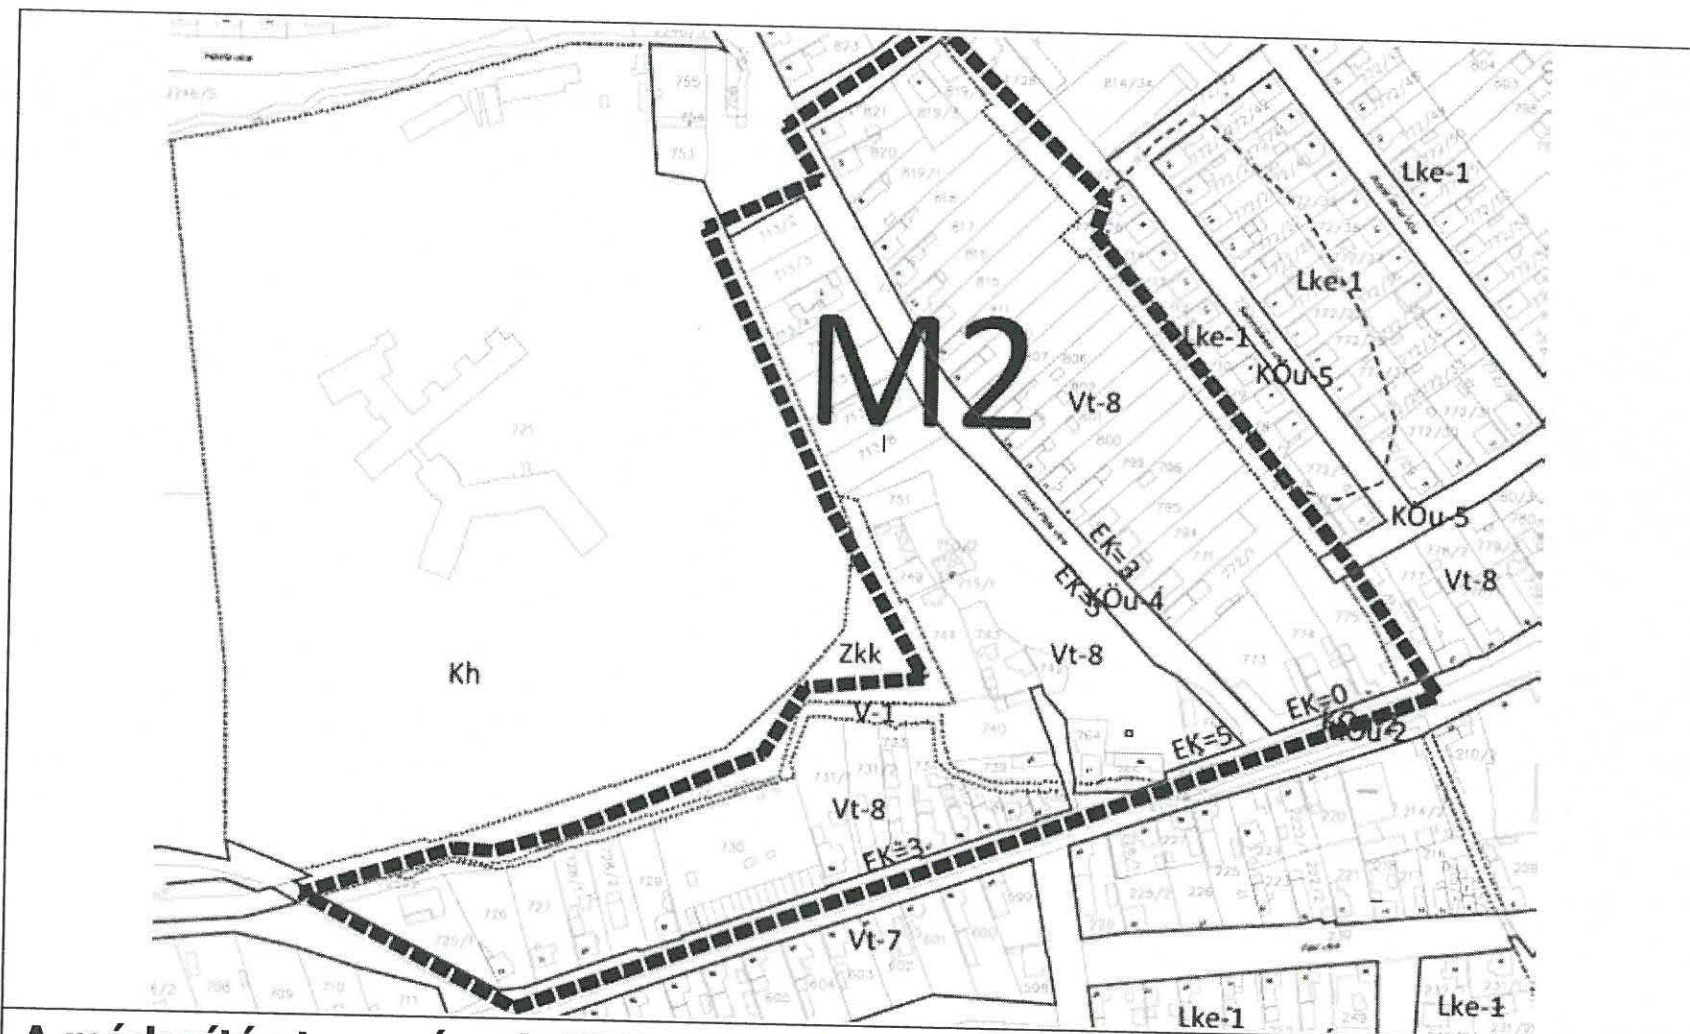

A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-2

**Készült az állami alapadatok felhasználásával
függőleges tengelyében**

Északi irány a tervlap

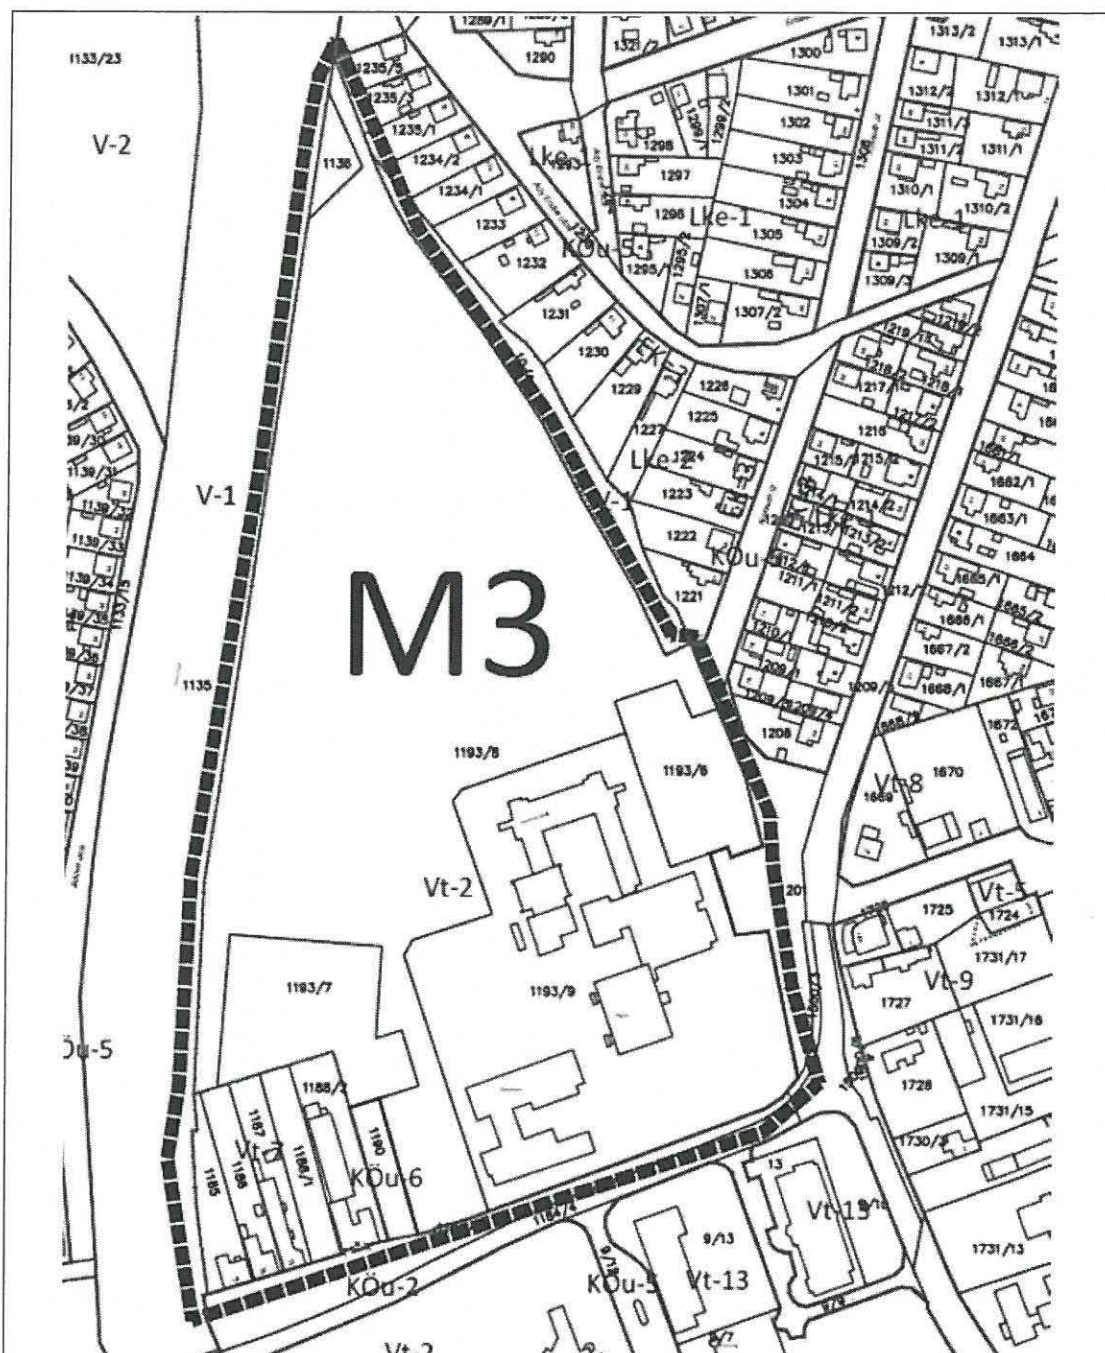

A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-3

Készült az állami alapadatok felhasználásával
irány a tervlap függőleges tengelyében

Északi

A Szabályozási terv módosuló jelmagyarázata

[illegible]

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ILL. ÖVEZETEK JELEI
(SAJÁTOS ÉPÍTÉSI HASZNÁLAT SZERINT)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÖVEZETEK:

Ekipin Oyuna	Sıra no ve tutarları (oyuncu başına)		İşletimlik (oyuncu başına) başlangıç fiyatı (oyuncu başına)
	Sıra no	Tutar	
LA-1	32 12,5	40 1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-2	2 3,0	40 1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-3	52 8,0	40 1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-4	0 8,0	33 800	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-5	0 8,0	33 800	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-6	52 7,5	39 1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-7	2 7,0	39 1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-8	33 8,0	39 800	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LA-9	33 8,0	39 800	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
LI-1	0 4,0	33 800	Taahhüt (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
LI-2	0 4,0	33 800	Taahhüt (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-1	32 8	8	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-2	52 8	8	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-3	8 8	73	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-4	32 12,8	80	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-5	8 8	80	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-6	2 8,0	1000	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-7	0 8,0	80	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-8	0 8,0	80	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-9	52 8,0	1000	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-10	2 8,0	1000	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-11	2 8,0	800	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-12	8 12,8	8	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
VI-13	62 8,0	1000	Telefonla (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
GP	52 12,8	80	İşletimlik (laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç)
GP-1	52 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-2	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-3	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-4	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-5	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-6	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-7	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-8	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-9	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-10	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-11	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-12	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-13	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-14	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-15	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-16	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-17	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-18	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-19	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-20	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-21	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-22	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-23	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-24	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-25	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-26	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-27	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-28	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-29	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-30	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-31	8 8,0	1000	Kırmızı laktozlu su, 400ml, 1000ml başlangıç
GP-32	8 8,0	1000	Kırmızı laktoz

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK:

[illegible]

A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-4